

Оповещатель пожарный речевой звуковой прожектор

«Глагол ЗП-20» (5/10Вт)

Паспорт

ДВТР.425542.014-01ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Оповещатель пожарный речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» (5/10Вт) (далее - Оповещатель) предназначен для:

- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, Вт	5/10
Номинальное напряжение, В	100
Звуковое давление (1м), дБ	91
Частотный диапазон, Гц	130...15000
Класс защиты	IP 66
Габаритные размеры, мм	Ø138x205
Вес, кг	1,4

2.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 10°С до плюс 55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении при температуре плюс 40°С без конденсации влаги.

2.2 Оповещатель сконструирован как «двухсторонний» – т.е. распространение звуковых колебаний производится двумя одинаковыми динамиками в противоположных направлениях.

2.3 Необходимо оберегать Оповещатель от сотрясений и ударов.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Оповещатель пожарный речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» (5/10Вт)	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 При установке нескольких Оповещателей в одном помещении и их включении на одну линию связи (оповещения), необходимо подключение всех выводов с оповещателей одного цвета произвести на один провод линии (обеспечение синфазного подключения).

4.2 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

4.3 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя.

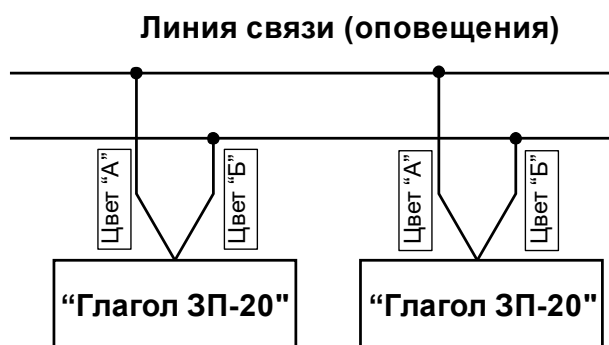

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.2 После установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии со схемой пункта 4.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Оповещатель пожарный речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» (5/10Вт) соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ Р 53325-2012 и следующим требованиям:

класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления.

8.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя.

8.4 Гарантия не распространяется в случаях:

- использование устройства не по назначению;
- наличие механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа и эксплуатации;
- нарушение указанных условий эксплуатации и хранения;
- попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов;
- самостоятельный ремонт, или попытки изменения конструкции.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 220.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

11 ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.
Торгующей организации